

Hotel & Gaststätte Heilemann

Neuenhauser Str. 4
49835 Wietmarschen

Tel: +49 5925 255

info@heilemann.online
<https://heilemann.online>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Heilemann

©Simon Kesting



Ansicht Gaststätte
Heilemann

Hotel: Parkplatz



Hotel: Parkplatz

CC BY 4.0 Simon Kesting



Hotel: Parkplatz

©Simon Kesting

Hotel Parkplatz



Beispiel Hotel-
Parkplatz



Haupteingang Hotel
und zusätzliche
Fläche zum Ein-/
Aussteigen und
Entladen



Parkfläche und Hotel
in Sichtweite



Hotel Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 245 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 28 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Hotel: Eingangsbereich



Hotel:
Eingangsbereich

©Simon Kesting



Hotel:
Eingangsbereich

©Simon Kesting

Eingangsbereich

Haupteingang Hotel



Eingangsbereich Hotel

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 238 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Nebeneingang Hotel



Nebeneingang



Nebeneingang

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang befindet sich in Zimmernähe (EG: Flure rechts/links) und kann zum Be- und Entladen des Fahrzeugs genutzt werden. Nach 22 Uhr sollen je nach Zimmernummer die entsprechenden Haupt-/Nebeneingänge genutzt werden.

Weg vom Parkplatz zu den Hoteleingängen



Weg vom Parkplatz
zum Hoteleingang
und Nebeneingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm


Länge des Weges: 28 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.


Hotel: Rezeption

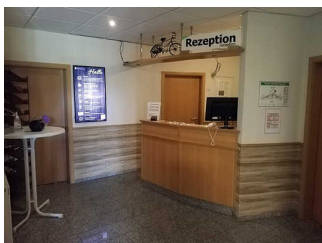

Hotel: Rezeption

©Simon Kesting

Rezeption

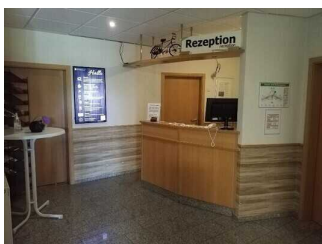

Rezeption

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Lobby



Lobby

©Simon Kesting



Lobby

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Doppelzimmer Komfort



Doppelzimmer
Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer
Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer
Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer
Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

CC BY 4.0 Simon Kesting

Doppelzimmer Komfort 40–45



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 176 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Bad Komfortzimmer



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 62 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 122 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 92 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 75 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 3 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 85 cm


Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 115 cm


Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe im Hotel

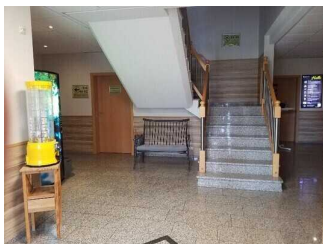

Treppe

©Simon Kesting

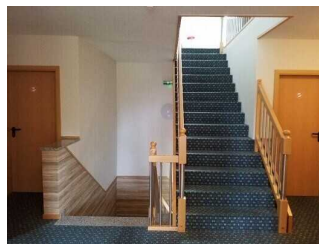

Treppe

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 117 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür 1 – Durchgang Flur



Durchgangstür vom
Treppenhaus zum
Nebengebäude

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Verbindungstür – Durchgang Flur



Durchgangstür Flur

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Familien suite

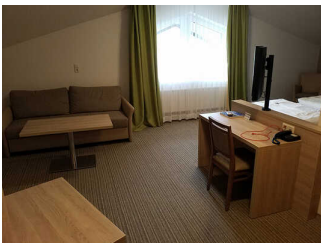

Familien suite

©Simon Kesting




Familien suite

©Simon Kesting



Familien suite

©Simon Kesting

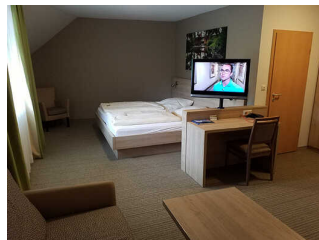

Familien suite

©Simon Kesting

Familiensuite



Appartment

©Simon Kesting



Appartment

©Simon Kesting



Appartment

©Simon Kesting



Appartment

©Simon Kesting



Appartment

©Simon Kesting

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 195 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 120 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 120 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Bad Familiensuite



Sanitärraum
Appartment

©Simon Kesting



Sanitärraum
Appartment

©Simon Kesting



Sanitärraum
Appartment

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 90 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 12 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 84 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe im Hotel



Treppe

©Simon Kesting



Treppe

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 117 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Durchgang Apartment



Durchgang
Appartment

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 97 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür 1 – Durchgang Flur



Durchgangstür vom
Treppenhaus zum
Nebengebäude

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Verbindungstür – Durchgang Flur



Durchgangstür Flur

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Frühstücksraum



Frühstücksraum

CC BY 4.0 Simon Kesting

Frühstücksraum



Frühstücksraum



Buffetbereich



Theke
Frühstücksraum

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 26 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Das Frühstück wird in Buffetform angeboten.

Hotel: Öffentliches WC



Hotel: Öffentliches WC

©Simon Kesting



Hotel: Öffentliches WC

©Simon Kesting



Hotel: Öffentliches WC

©Simon Kesting



Hotel: Öffentliches WC

©Simon Kesting

Öffentliches WC

Öffentliches Herren-WC



Zugang Herren-WC



Waschbereich Herren-WC



Kabine Herren-WC

Öffentliches Damen-WC



Zugang Damen-WC



Waschbereich
Damen-WC



Kabine Damen-WC

Gaststätte: Öffentliches WC



Gaststätte:
Öffentliches WC

©Simon Kesting

Öffentliches WC Gaststätte



Zugang Toiletten
Gaststätte



Toiletteneingang



WC Gaststätte



Waschbereich und
Wickeltisch

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 156 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 16 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 56 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 60 cm

Länge des linken Haltegriffes: 40 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Sitzen einsehbar.

Gaststätte/Restaurant: Parkplatz

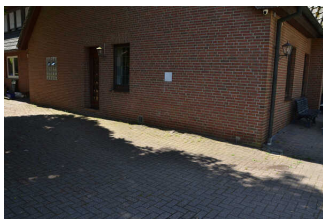

Gaststätte/
Restaurant: Parkplatz

CC BY 4.0 Simon Kesting

Parkplatz Gaststätte



Parkmöglichkeit
für Menschen mit
Behinderung am
Gaststättengebäude.



Parkplatz Gaststätte

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Gaststätte/Restaurant: Eingangsbereich



Gaststätte/
Restaurant:
Eingangsbereich

CC BY 4.0 Simon Kesting

Eingangsbereich Gaststätte



Gaststätte Heilemann



Eingangstür
Gaststätte

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Da es hinter der Eingangstür nur einen Durchgang von 72 cm Breite gibt, können alternative Türen zu den Speiseräumen/Saal genutzt werden.

Weg vom Parkplatz zur Gaststätte



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Alternativer Zugang zur Gaststätte



Alternativer Zugang
zur Gaststätte.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Alternativ kann der Zugang zum Speisesaal über die Terrasse erfolgen.

Gaststätte/Restaurant



Gaststätte/
Restaurant

©Simon Kesting



Gaststätte/
Restaurant

©Simon Kesting

Tresen/Theke Gaststätte



Thekenbereich
Gaststätte

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 230 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Beispiel Speiseraum Gaststätte



Beispiel Speiseraum
Gaststätte



Weitere
Räumlichkeiten

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 155 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Lesebrillen-Service

Außenbereich / Terrasse



Außenbereich
Gaststätte



Weitere
Sitzgelegenheiten
im Außenbereich der
Gaststätte

Es handelt sich um zwei Sitzflächen im Außenbereich. Mehrere Tische mit Lehnstühlen und Bänken stehen den Gästen zur Verfügung. Der Boden ist gepflastert und bietet eine gute Begeh- und Befahrbarkeit. Die Bereiche weisen keine Neigungen, Stufen oder Schwellen auf. Es ist eine Unterfahrbarkeit der Tische gegeben.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Anmerkungen für den Gast: Die Speisekarte wird auch als pdf-Dokument auf der Internetseite bereitgestellt.